


最愛の方の健やかな眠りが、貴方の未来を照らす…

コッポンαは独自調合により生み出された唯一無二の製品です。

科学的に立証されている、天然素材の除湿、除菌、消臭成分アロフェンを100%を使用しています。

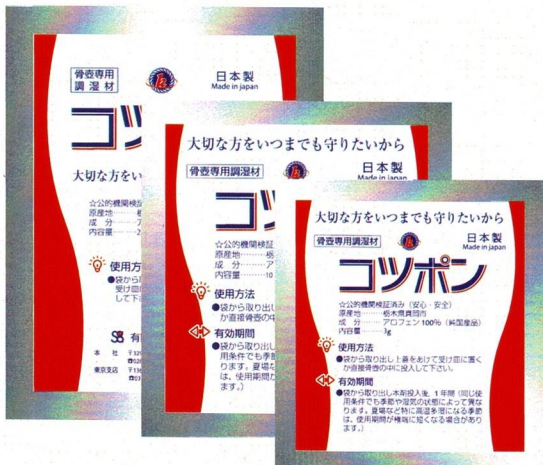

骨壺専用調湿剤 コッポン

公的機関検証済み (安心・安全)
原産地……栃木県真岡市
成分……アロフェン 100%
(純国産品)

内容量……小 3g、中 10g、大 25g

こんなに簡単！ コッポンの使い方

骨壺は、地方によって大きさが異なる場合があります。コッポンは、骨壺の大きさに合わせて3つのサイズがあります。一般的に、手元供養や分骨、ペット供養は4寸以下の物が用いられます。5〜6寸が西日本。6寸〜7寸が東日本。8寸〜尺寸が改装や合同葬で用いられています。



一般的な骨壺の場合
コッポンを外袋から、取り出し骨壺の中に、入れて下さい。



コッポン専用骨壺の場合
コッポンを外袋から、取り出し上蓋の中に、入れて下さい。専用の骨壺は、中のお骨に直接触れずに済む様に開発された専用の骨壺です。
(悪匠登録出願中)

アロフェン VOC 吸着・脱臭試験データ


吸着性能試験データ (Performance of adsorbing VOC gases)

【減衰曲線試験】

9ℓ容器に各種 VOC ガス (悪臭物質) を充填、基本的な吸着効果を試験したデータ。検体を顆粒のセカード KBW(3g) を室温で測定し、下図の結果を得ました。

悪臭物質 (初期濃度)	経過時間毎の脱臭量 (ppm)			
	10min	30min	1h	3h
アンモニア (100ppm)	10	2	<1	検出せず
トリメチルアミン (70ppm)	34	11	2	<1
メチルメルカプタン (8ppm)	5	1.4	0.3	<0.1
硫化水素 (20ppm)	10	4	<1	検出せず
トルエン (50ppm)	18	6	1	<1
ホルムアルデヒド (40ppm)	13	2.0	<1.0	検出せず
ベンゼン (50ppm)	18	9	2	<1

※一般財団法人 日本食品分析センター測定試験

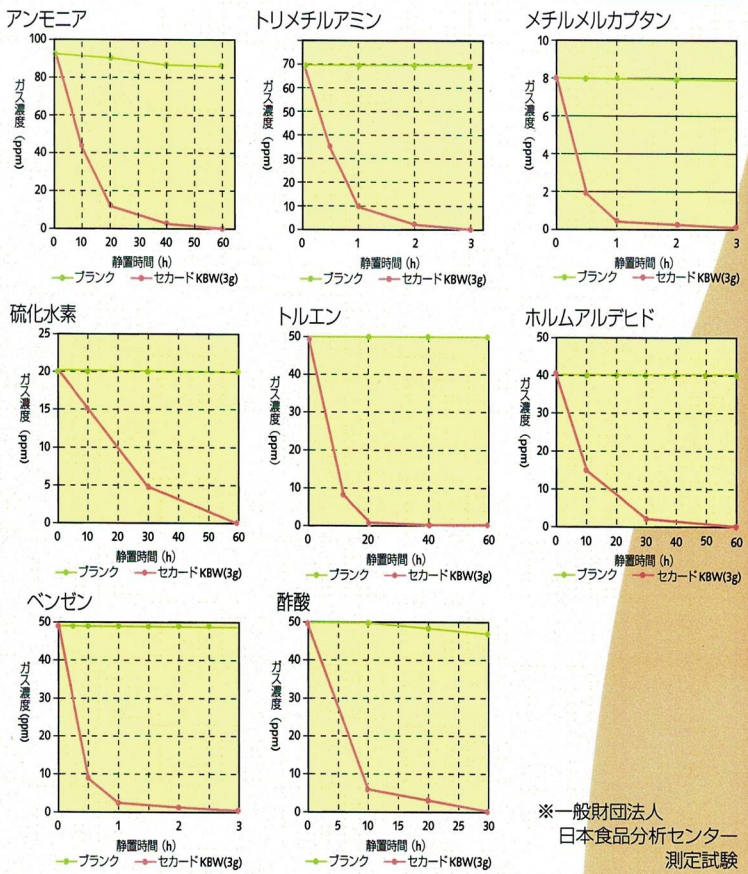

※一般財団法人
日本食品分析センター
測定試験

コッポンは、自然の力でご先祖様の安らかな眠りを守ります！

私たちはゆりかごからお墓まで
皆様のお側で役立つ企業を目指します。

製造元
有限会社 匠栄技研
Syouei Giken

本社 〒329-0431 栃木県下野市薬師寺 1170-4
東京支店 〒136-0072 東京都江東区大島 7-43-2-102
url <http://www.syouei-giken.co.jp/>
e-mail info@syouei-giken.co.jp



販売元

種市塗石商会

〒329-0213
栃木県小山市大字南飯田295番地139
TEL: 0285-39-8504 携帯: 070-5025-4276
E-mail: contact@taneichi-tosekishokai.com

